

DESENFUMAGE REQUIS = 2 %
 DIMENSIONS EXUTOIRES DESENFUMAGE = 2,00 x 3,00 m
 SGO = 6,00 m² / SUE = 3,60 m²

Cellule	9 Cantons	Surface désenfumage	Nombre d'exutoires
Exemple Cellule CS1 10 714 m ²	Canton CS1-a = 1 117 m ²	23,34 m ²	7
	Canton CS1-b = 1 340 m ²	26,80 m ²	8
	Canton CS1-c = 1 117 m ²	23,34 m ²	7
	Canton CS1-d = 1 190 m ²	23,80 m ²	7
	Canton CS1-e = 1 190 m ²	23,80 m ²	7
	Canton CS1-f = 1 190 m ²	23,80 m ²	7
	Canton CS1-g = 1 190 m ²	23,80 m ²	7
	Canton CS1-h = 1 190 m ²	23,80 m ²	7
	Canton CS1-i = 1 190 m ²	23,80 m ²	7

NB : Surfaces et répartition des cantons identiques pour les 12 cellules
 64 exutoires désenfumage par cellule

DELTA 3
 Plate-forme multimodale et logistique de Douges (62119)
 Voie de la Motte - Zone Logistique D

Permis de Construire

PC

CONSTRUCTION DU BATIMENT LD2


SURFACE TAXABLE ET SURFACE PLANCHER

- 12 CELLULES STOCKAGE : 128 568 m²
- 2 ENSEMBLES BUREAUX ADMINISTRATIFS : 3 000 m²
- 4 LOCAUX DE CHARGE : 1 800 m²
- LOCAUX TECHNIQUES : 403 m²
- 2 BUREAUX DE QUAIS ET LOCAUX SOCIAUX : 800 m²
- 1 POSTE DE GARDE : 80 m²

TOTAL SURFACE TAXABLE : 134 651 m²
 DEDUCTION LOCAUX TECHNIQUES : 403 m²
 TOTAL SURFACE PLANCHER : 134 248 m²

- POTEAUX INCENDIE
Lances 30 m
Distance entre 2 poteaux inférieure à 150 m
- ARRES D'ACCES AUX POTEAUX INCENDIE
4,00 x 8,00 m
- MISES EN STATION ECHELLE
7,00 x 10,00 m
- RESEAU INCENDIE

- ROBINETS INCENDIE ARMES
Lances 30 m
- ISSUES VERS EXTERIEUR
- EXUTOIRES DESENFUMAGE 2 %
2,00 x 3,00 m
- COMMANDES DESENFUMAGE
- ECRANS DE CANTONNEMENT
- COLONNES SECHES

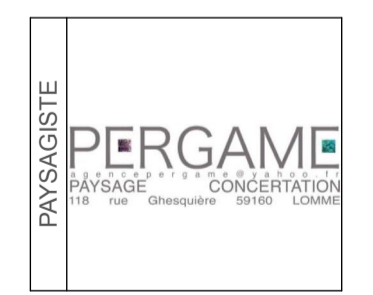

DATE	INDICE	COMMENTAIRES
24.01.23	A	Mise à jour : cantonnement - RIA - Parking VL zone B
26.01.23	B	Entre-axes quais 4.10 - Stationnement PL
30.01.23	C	Mise à jour et diffusion

AE 4 DOSSIER AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
 REZ DE CHUSSEE : PLAN DE SECURITE

DATE	ECH	INDICE
23.01		C
2023		

DELTA 3 DOUGES