



## Hydrant n°62667-0071

### Localisation

Commune

**LE PORTEL**

Adresse

**RUE PIERRE VANHEECKOET**

X réel Lambert93

**600002.32**

Y réel Lambert93

**7070468.86**

### Caractéristiques

Marque

**Bayard - Saphir**

Type d'appareil

**Poteau incendie**

Modèle

Diamètre hydrant

**100**

Année de pose

**1000**

#### Canalisation :


Diamètre conduite

**250**

Matériau conduite

**Fonte Grise**

### Plan de situation

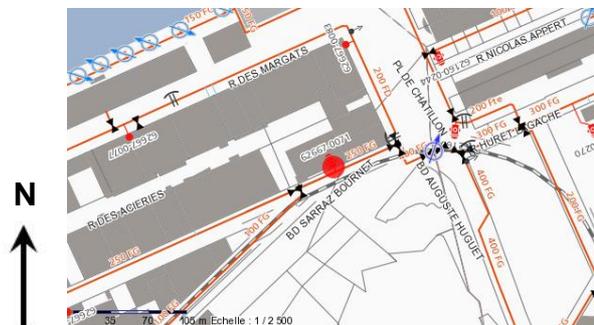

### Photo de l'hydrant



### Contrôle Hydraulique

**25/07/2018****CONFORME\*****OUI**

Pression Statique

**3.7 bar(s)**

Débit sous 1 Bar

**100 m3/h**

Pression à 60m3/h

**3.5 bar(s)**

Débit Max

**100 m3/h**

### Contrôle Mécanique

**25/07/2018**

Protection

**Bon état**

Coffre

—

Peinture

**A Faire**

Serrure

—

Manœuvre

**Bon état**

Volant

—

Etat bouchons

**Bon état**

Carré de manœuvre

**Bon état**

Bouchons changés

**0**

Graissage

**Réalisé**

Nombre de joints de

**3**

Commande de vidange

**Bon état**

bouchon changés

Socle

—

Minikit choc

—

Remise en état

**Bon état**

signalisation

### Observation

\*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents du SDIS en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.