



LASSALLE FILETS

EAUX D'EXTINCTION D'INCENDIE :
TRACE DU TROP-PLEIN DES EAUX VERS LA STATION
DE PRE-EPURATION DE CAPECURE - - - - ->

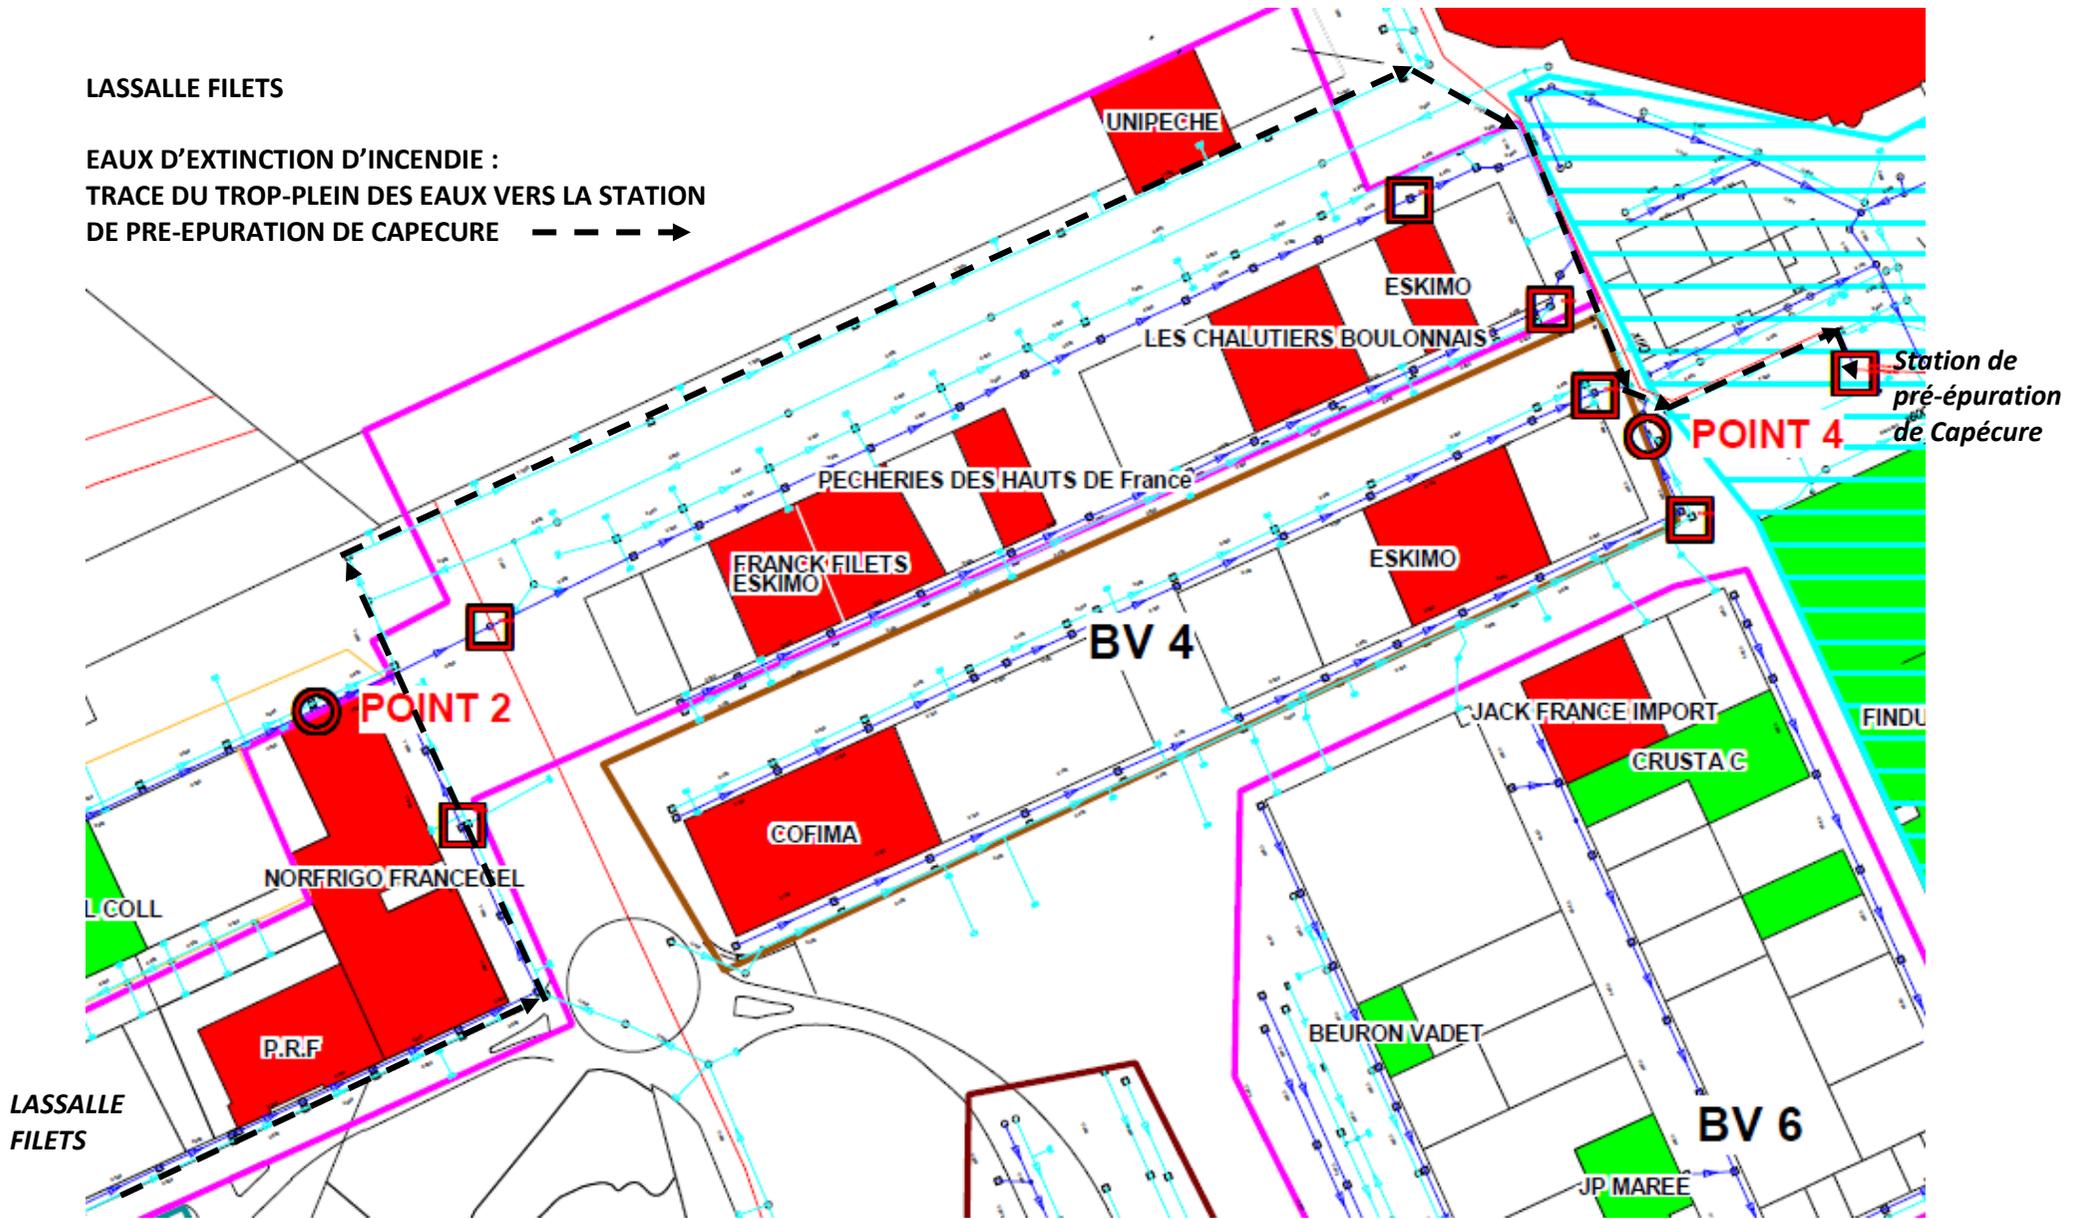

Fond de plan : SAFEGE - Station d'épuration de Boulogne-sur-Mer Séliane - Identification et quantification des flux en entrée de la station - Rapport de phase 3 - version D novembre 2013

EU
EP ou unitaire

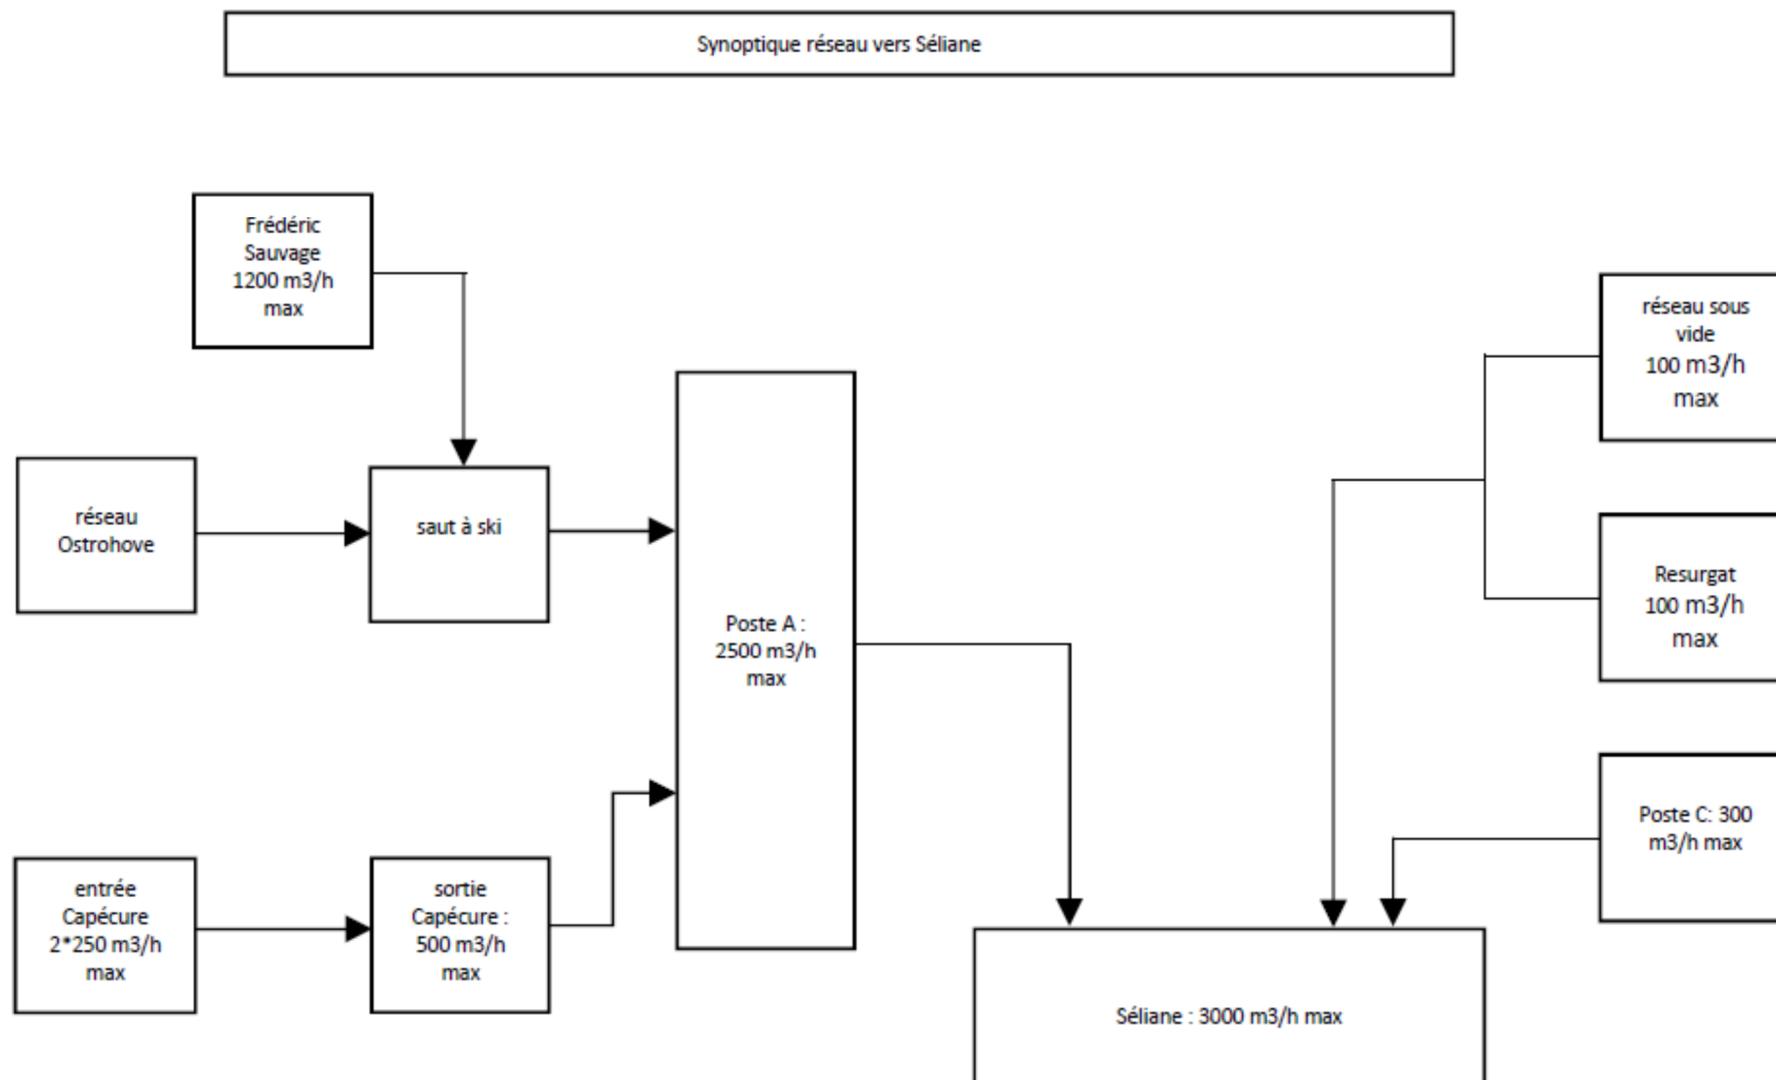

(d'après document CAB)