

Étude d'opportunité pour l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques d'inondation de la vallée de l'Authie


Commune : AUXI-LE-CHATEAU 2/4

Version au 28 septembre 2022

Aléa de référence : Cartographie des aléas (débordement et ruissellement)

Maitres d'oeuvre

PRÉFÈTE DE LA SOMME
 Liberté
 Égalité
 Fraternité
PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
 Liberté
 Égalité
 Fraternité
PROLOG
 Ingénierie
 69-71 rue du Chevaleret - 75 013 PARIS
 Tel : 01 45 23 43 77 / Fax : 01 42 46 82 03
 e-mail : prolog@prolog-ingenierie.fr

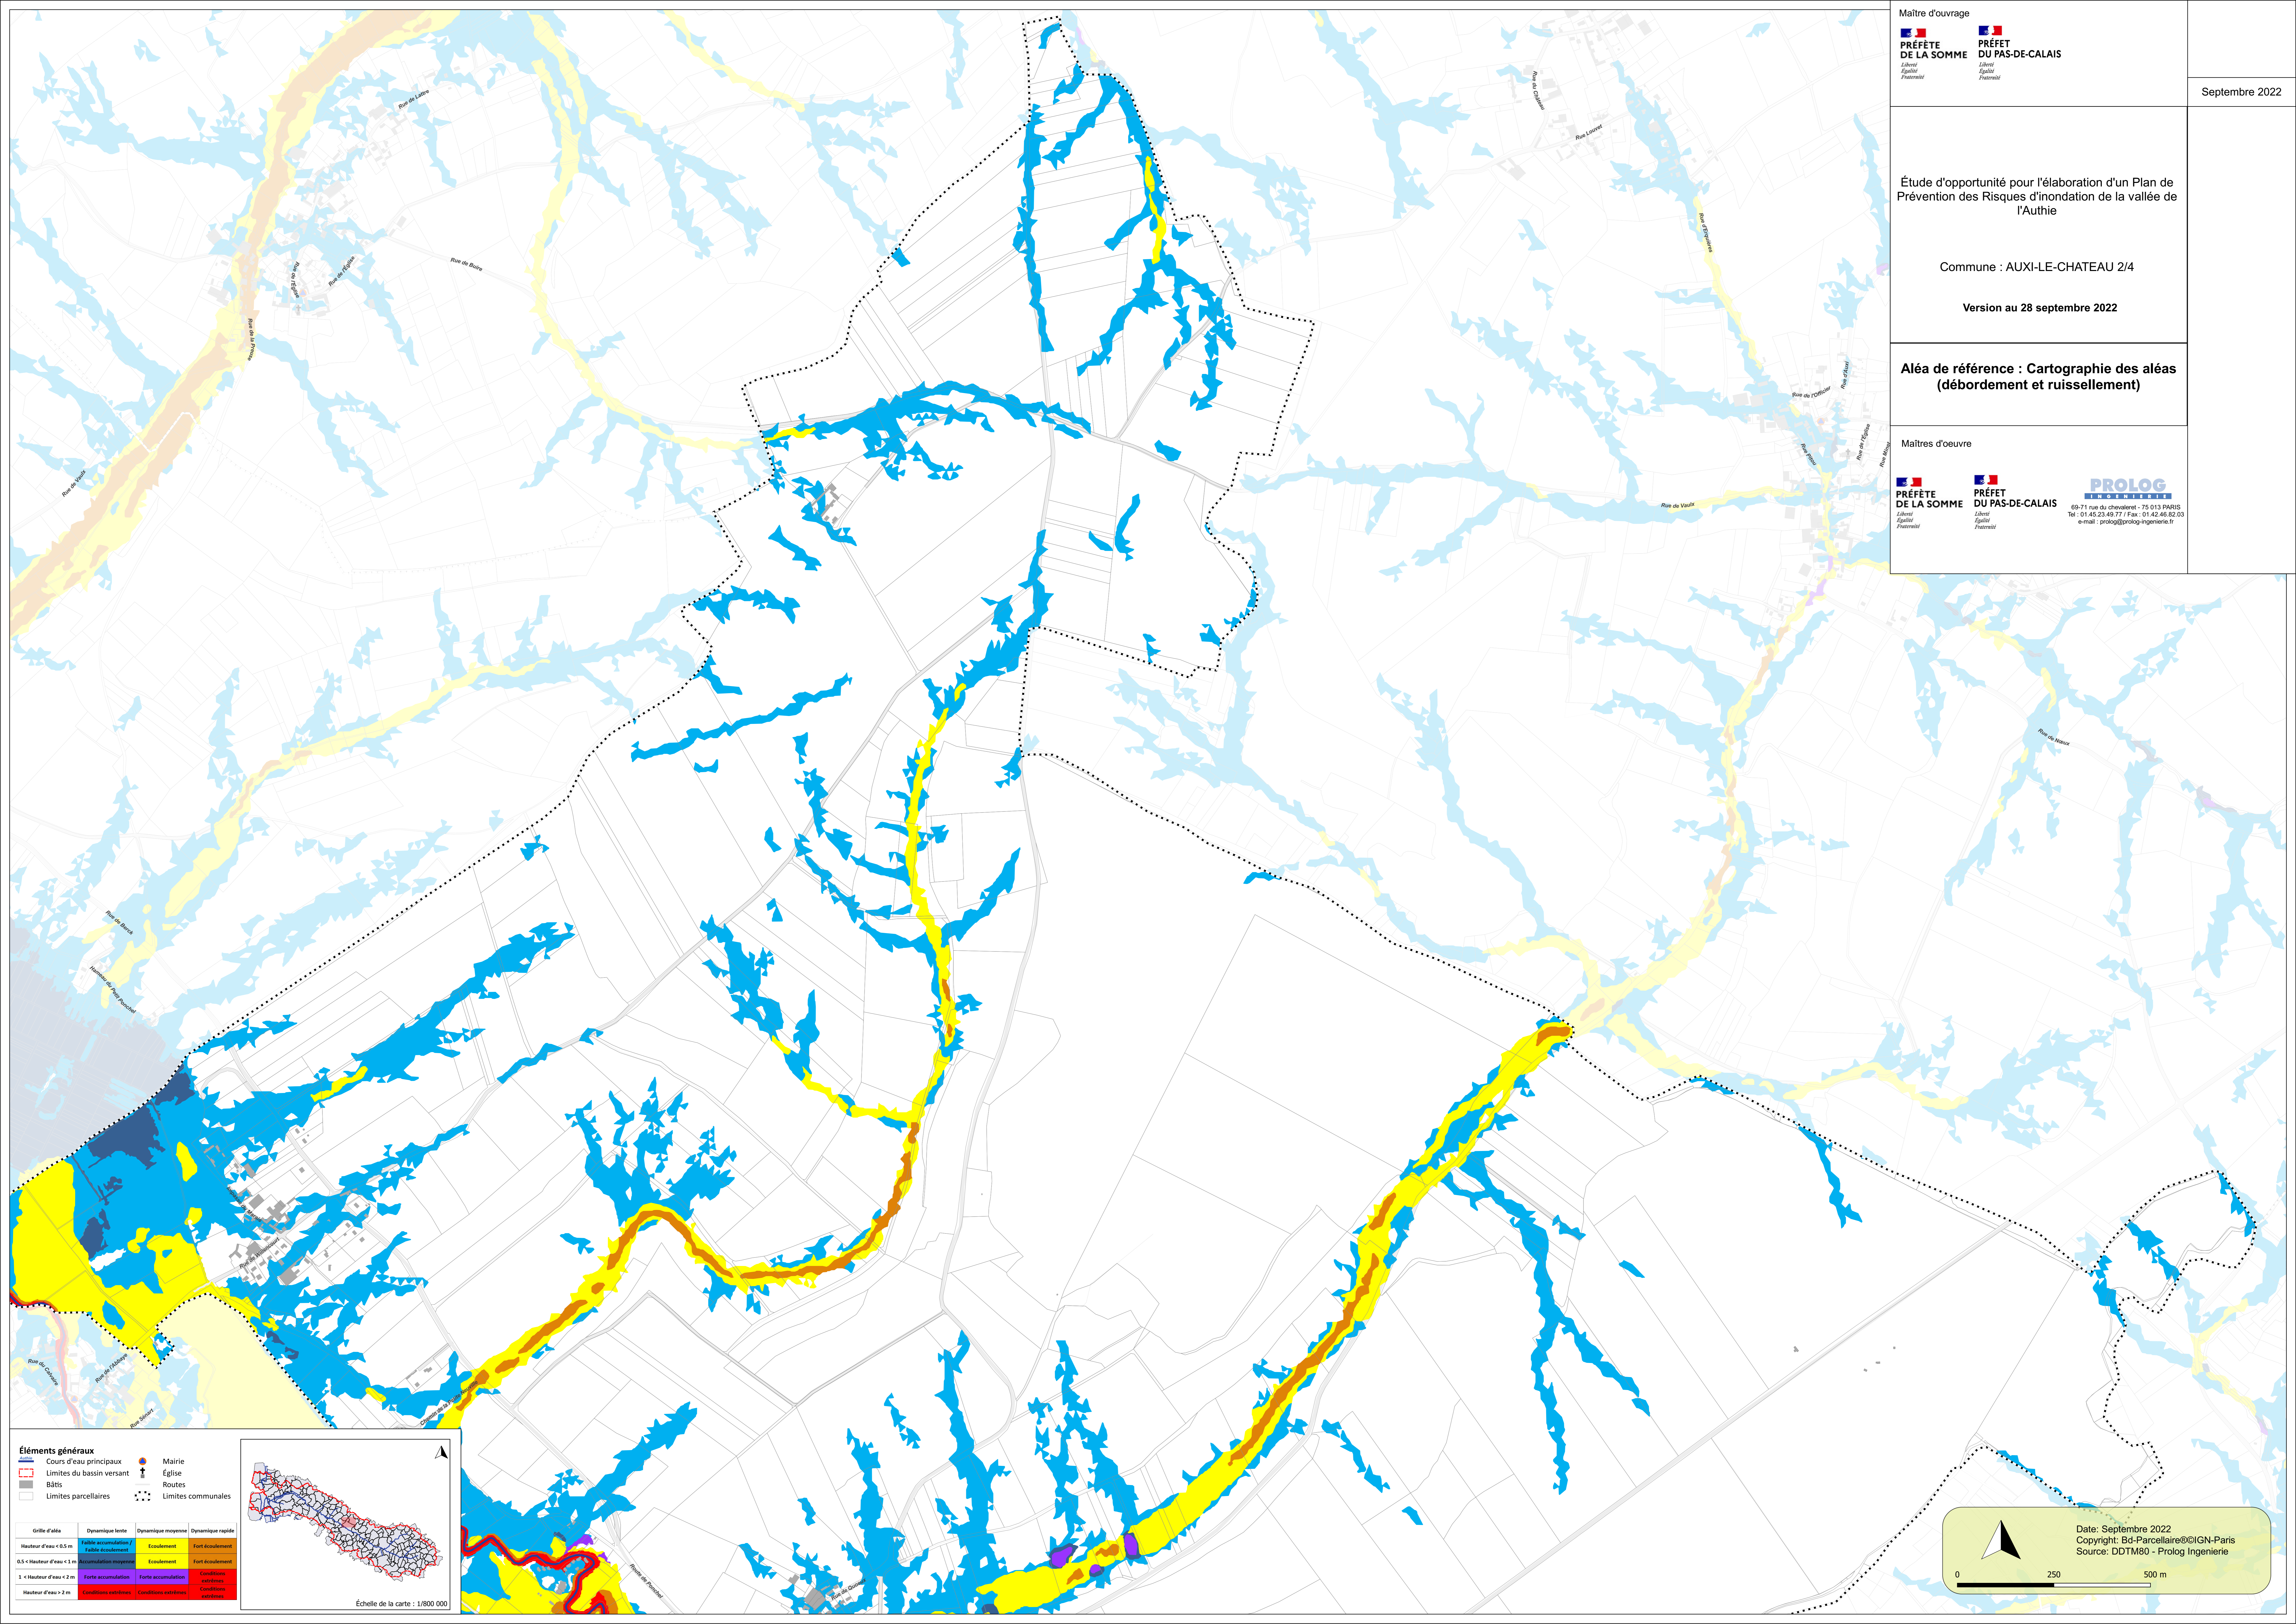

Éléments généraux

- Cours d'eau principaux
- Limites du bassin versant
- Bâts
- Limites parcellaires
- Mairie
- Église
- Routes
- Limites communales

Grille d'aléa	Dynamique lente	Dynamique moyenne	Dynamique rapide
Hauteur d'eau < 0.5 m	Faible accumulation / Faible écoulement	Écoulement	Fort écoulement
0.5 < Hauteur d'eau < 1 m	Accumulation moyenne	Écoulement	Fort écoulement
1 < Hauteur d'eau < 2 m	Fort accumulation	Forte accumulation	Conditions extrêmes
Hauteur d'eau > 2 m	Conditions extrêmes	Conditions extrêmes	Conditions extrêmes

Échelle de la carte : 1/800 000

Date: Septembre 2022
 Copyright: Bd-Parcellaire©IGN-Paris
 Source: DDTM80 - Prolog Ingenierie